

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

Juin 2026




27 %

Mardi 26 mai, l'usine de production d'eau potable d'Ancenis a produit presque un tiers d'eau en plus par rapport aux niveaux habituels pour cette période de l'année.

Depuis le début de l'épisode de fortes chaleurs, la consommation d'eau potable, tant par les particuliers que par les entreprises, a fortement augmentée en Loire-Atlantique. En conséquence, le gestionnaire Atlantic'Eau, qui distribue l'eau potable dans 148 communes du territoire, appelle à des efforts pour éviter une trop forte pression sur les réseaux d'alimentation.

Nantes métropole et l'agglomération clissonnaise, qui ne sont pas desservies par Atlantic'Eau, sont aussi sous tension. Ainsi, l'unité de production de Basse-Goulaine a atteint un pic ce 26 mai : 78 000 m³ ont été produits, un record atteint une seule autre fois, le 11 juillet 2025. Toujours le 26 mai, l'usine de La Roche, qui alimente la métropole nantaise, s'est approchée de sa capacité maximale journalière (160 000 m³) en produisant 152 000 m³ d'eau potable. La valeur de référence sur cette période est de 125 000 m³.

Ces 3 producteurs d'eau potable appellent l'ensemble des usagers à limiter la consommation d'eau au strict nécessaire, quand il ne s'agit pas de s'hydrater.

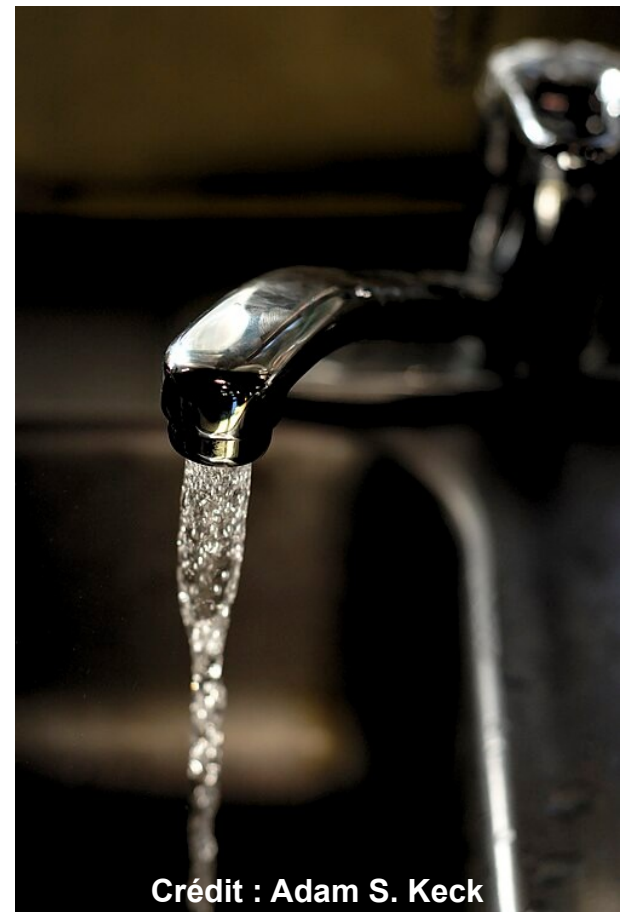

Crédit : Adam S. Keck

source : ICI Loire Océan



31 rue Louis Joxe 44 200 Nantes / 02 40 48 54 54 / contact@ecopole.org



Association labellisée Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement



PAYS DE NANTES